

工程建设标准全文信息系统

中华人民共和国行业标准

网架结构设计与施工规程

JGJ 7—91

www.cin114.com

中华人民共和国行业标准

网架结构与施工规程

JGJ 7—91

主编单位：中国建筑科学研究院、浙江大学

批准部门：中华人民共和国建设部

施行日期：1992年4月1日

关于发布行业标准《网架结构设计 与施工规程》的通知

建标 [1991] 648 号

各省、自治区、直辖市建委（建设厅），计划单列市建委，国务院有关部门：

根据原城乡建设环境保护部（86）城科字第 263 号文的要求，由中国建筑科学研究院、浙江大学主编的《网架结构设计施工规程》，业经审查，现批准为行业标准，编号 JGJ7—91，自 1992 年 4 月 1 日起施行。原国家建筑工程总局批准的标准《网架结构设计施工规定》JGJ7—80 同时废止。

本规程由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口管理和解释。由建设部标准定额研究所组织出版。在实施过程中如有问题和意见，请函告中国建筑科学研究院。

中华人民共和国建设部

1991 年 9 月 29 日

目 次

第一章 总 则 1

第二章 设计的一般规定 2

第三章 网架结构的计算 6

 第一节 一般计算原则 6

 第二节 空间桁架位移法的计算原则 7

 第三节 简化算法 7

 第四节 地震、温度作用下的内力计算原则 9

 第五节 组合网架结构的计算原则 12

第四章 杆件和节点的设计与构造 13

 第一节 杆 件 13

 第二节 焊接钢板节点 14

 第三节 焊接空心球节点 16

 第四节 螺栓球节点 18

 第五节 支座节点 22

 第六节 组合网架结构的节点构造 25

第五章 制作与安装 26

 第一节 一般规定 26

 第二节 制作与拼装要求 28

 第三节 高空散装法 30

 第四节 分条或分块安装法 30

 第五节 高空滑移法 30

 第六节 整体吊装法 32

 第七节 整体提升法 34

 第八节 整体顶升法 35

 第九节 组合网架结构的施工 36

 第十节 验收 36

附录一 常用网架形式 38

附录二 拟夹层板法的网架杆件内力计算公式及折算刚度..... 44

附录三 矩形平面周边简支网架拟夹层板法的弯矩和挠
度表..... 47

附录四 网架结构竖向地震作用效应的简化计算 54

附录五 组合网架结构的简化计算 57

附录六 常用焊接钢板节点构造选用图 59

附录七 组合网架结构节点构造选用图 61

附录八 橡胶垫板的材料性能及计算构造要求 62

附录九 本规程用词说明 65

附加说明 66

主 要 符 号

- A_b ——网架下弦杆截面面积;
 A_t ——网架上弦杆截面面积;
 A_m ——支承(上承或下承)平面弦杆截面面积的算术平均值;
 A_{eff} ——高强度螺栓有效截面面积;
 D ——网架的折算抗弯刚度; 钢球直径;
 d ——钢管外径;
 d_1, d_2 ——组成 θ 角的钢管外径; 螺栓直径;
 d_s ——销子直径;
 E ——弹性模量;
 E_c ——柱子材料弹性模量;
 F_{EK} ——网架结构的总水平地震作用标准值;
 F_{EVK1} ——作用在网架第1节点上竖向地震作用标准值;
 F_t ——总起动牵引力;
 F_{t1}, F_{t2} ——起重滑轮组的拉力标准值;
 f ——钢材的强度设计值;
 f_t^b ——高强度螺栓经热处理后的抗拉强度设计值;
 G_i ——网架第*i*节点的重力荷载代表值;
 G_k ——网架的永久荷载标准值;
 G_{OK} ——网架总自重标准值;
 g_{OK} ——网架自重标准值;
 H_c ——柱子高度;
 h ——网架高度;
 I ——简化为交叉梁系的折算惯性矩;
 K_e ——悬臂柱的水平刚度;

- L_1 ——网架的长向跨度；
- L_2 ——网架的短向跨度；
- l ——杆件几何长度；
- M ——拟夹层板的弯矩设计值；
- N_b ——网架下弦杆轴向力设计值；
- N_c ——网架斜杆轴向力设计值，受压空心球的轴向压力设计值；
- N_t ——网架上弦杆轴向力设计值，受拉空心球的轴向拉力设计值；
- N_t^b ——高强度螺栓的拉力设计值；
- N_v ——网架竖杆轴向力设计值；
- q_w ——除网架自重以外的屋面荷载或楼面荷载的标准值；
- r_1 ——滚轮的外圆外径；
- r ——轴的半径；
- s ——上、下弦杆长度；
- u ——位移；
- ω ——挠度；
- α ——网架材料的线胀系数；
- ξ ——系数；螺栓伸进钢球长度与螺栓直径的比值；
- η_c ——受压空心球加肋承载力提高系数；
- η_t ——受拉空心球加肋承载力提高系数；
- θ ——汇集于球节点任意两管的夹角；两螺栓之间的最小夹角；
- μ_1 ——滑动摩擦系数；
- μ_2 ——滚动摩擦系数；
- ρ_w ——挠度系数；
- ρ_{mx}, ρ_{my} ——无量纲弯矩系数；
- φ ——斜腹杆与下弦平面夹角；
- Δt ——温度差。

第一章 总 则

第 1.0.1 条 为了在网架结构的设计与施工中,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制定本规程。

第 1.0.2 条 本规程适用于工业与民用建筑屋盖及楼层的平板型网架结构(简称网架结构),其中屋盖跨度不宜大于 120m,楼层跨度不宜大于 40m。

第 1.0.3 条 本规程是遵照国家标准《建筑结构设计统一标准》GBJ68—84、《建筑结构设计通用符号、计量单位和基本术语》GBJ83—85、《建筑结构荷载规范》GBJ9—87、《建筑抗震设计规范》GBJ11—89、《钢结构设计规范》GBJ17—88、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ18—87 和《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205,结合网架结构的特点而编制的。在设计与施工中,除符合本规程的要求外,尚应遵守《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78—91 及其他有关规范的规定。

第 1.0.4 条 对受高温或强烈腐蚀等作用、有防火要求的网架结构,或承受动力荷载的楼层网架结构,应符合现行有关专门规范或规程的要求。直接承受中级或重级工作制的悬挂吊车荷载并需进行疲劳验算的网架结构,其疲劳强度及构造应经过专门的试验确定。

第 1.0.5 条 网架的选型和构造应综合考虑材料供应和施工条件与制作安装方法,以取得良好的技术经济效果。网架结构中的杆件和节点,宜减少规格类型,以便于制作安装。

第二章 设计的一般规定

第 2.0.1 条 网架结构可选用下列常用形式（附录一）：

一、由平面桁架系组成的两向正交正放网架、两向正交斜放网架、两向斜交斜放网架、三向网架、单向折线形网架。

二、由四角锥体组成的正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、棋盘形四角锥网架、斜放四角锥网架、星形四角锥网架。

三、由三角锥体组成的三角锥网架、抽空三角锥网架、蜂窝形三角锥网架。

第 2.0.2 条 网架的选型应结合工程的平面形状和跨度大小、支承情况、荷载大小、屋面构造、建筑设计等要求综合分析确定。网架杆件布置必须保证不出现结构几何可变情况。

注：本规程中大、中、小跨度划分系针对屋盖而言；大跨度为 60m 以上；中跨度为 30m~60m；小跨度为 30m 以下。

第 2.0.3 条 平面形状为矩形的周边支承网架，当其边长比（长边/短边）小于或等于 1.5 时，宜选用斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网架、正放抽空四角锥网架、两向正交斜放网架、两向正交正放网架、正放四角锥网架。对中小跨度，也可选用星形四角锥网架和蜂窝形三角锥网架。当建筑要求长宽两个方向支承距离不等时，可选用两向斜交斜放网架。

第 2.0.4 条 平面形状为矩形的周边支承网架，当其边长比大于 1.5 时，宜选用两向正交正放网架，正放四角锥网架或正放抽空四角锥网架。当边长比小于 2 时，也可采用斜放四角锥网架。当平面狭长时，可采用单向折线形网架。

第 2.0.5 条 平面形状为矩形，三边支承一边开口的网架可按 2.0.3 条进行选型，其开口边可采取增加网架层数或适当增加整个网架高度等办法，网架开口边必须形成竖直的或倾斜的边

桁架。

第 2.0.6 条 平面形状为矩形，多点支承网架，可根据具体情况选用：正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、两向正交正放网架。对多点支承和周边支承相结合的多跨网架，还可选用两向正交斜放网架或斜放四角锥网架。

第 2.0.7 条 平面形状为圆形、正六边形及接近正六边形且为周边支承的网架，可根据具体情况选用：三向网架、三角锥网架或抽空三角锥网架。对中小跨度，也可选用蜂窝形三角锥网架。

第 2.0.8 条 对跨度不大于 40m 多层建筑的楼层及跨度不大于 60m 的屋盖，可采用以钢筋混凝土板代替上弦的组合网架结构。组合网架宜选用正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、两向正交正放网架、斜放四角锥网架和蜂窝形三角锥网架。

第 2.0.9 条 网架可采用上弦或下弦支承方式，如当采用下弦支承时，应在支座边形成竖直或倾斜的边桁架。

第 2.0.10 条 网架的网格尺寸和高度可根据网架形式、跨度大小、屋面材料以及构造要求和建筑功能等因素确定。对于周边支承的以下各类网架，可按表 2.0.10 选用。

网架的上弦网格数和跨高比 表 2.0.10

网 架 形 式	钢筋混凝土屋面体系		钢 檩 条 屋 面 体 系	
	网 格 数	跨高比	网 格 数	跨 高 比
两向正交正放网架、正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架	$(2\sim 4) + 0.2L_2$	10~14	$(6\sim 8) + 0.07L_2$	$(13\sim 17) + 0.03L_2$
两向正交斜放网架、棋盘形四角锥网架、斜放四角锥网架、星形四角锥网架	$(6\sim 8) + 0.08L_2$			

注：1. L_2 为网架短向跨度，单位为 m。
2. 当跨度在 18m 以下时，网格数可适当减少。

第 2.0.11 条 多点支承的网架宜设柱帽。柱帽宜设置于下弦平面之下（图 2.0.11a）；也可设置于上弦平面之上（图 2.0.11b）；或上弦节点直接搁置于柱顶，柱帽呈倒伞形（图 2.0.11c）。

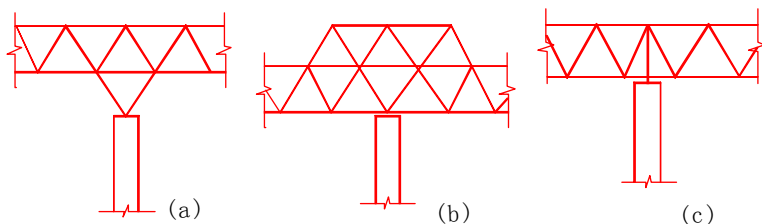


图 2.0.11 点支承网架柱帽设置

第 2.0.12 条 多点支承网架的悬臂长度可取跨度的 $1/4 \sim 1/3$ 。

第 2.0.13 条 当网架上弦杆节间有集中荷载或需要减少压杆的计算长度时，可设置再分式腹杆。对于由平面桁架系组成的网架（图 2.0.13a），或四角锥网架（图 2.0.13b），当设置再分式腹杆时，应注意保证上弦杆在再分式腹杆平面外的稳定性。

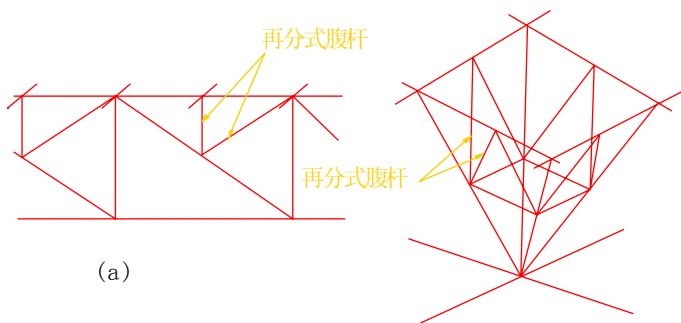


图 2.0.13 再分式腹杆设置 (b)

(a) 用于平面桁架系网架；(b) 用于四角锥体网架

第 2.0.14 条 网架屋面排水坡度的型式,可采用下列办法:

- 一、上弦节点上加小立柱找坡(当小立柱较高时,必须注意小立柱自身的稳定性);
- 二、网架变高度;
- 三、整个网架起坡;
- 四、支承柱变高度。

第 2.0.15 条 有起拱要求的网架,其拱度可取不大于短向跨度的 1/300。

第 2.0.16 条 网架自重 g_{sk} (kN/m²) 可按下列式估算:

$$g_{sk} = \xi \sqrt{q_w L_2} / 200 \quad (2.0.16)$$

式中 q_w ——除网架自重以外的屋面荷载或楼面荷载的标准值 (kN/m²);

L_2 ——网架的短向跨度 (m);

ξ ——系数,对于铜管网架取 $\xi=1.0$,对于型钢网架取 $\xi=1.2$ 。

第 2.0.17 条 网架结构的容许挠度不应超过下列数值:用作屋盖—— $L_2/250$,用作楼层—— $L_2/300$ 。 L_2 为网架的短向跨度。

第三章 网架结构的计算

第一节 一般计算原则

第 3.1.1 条 网架结构应进行在外荷载作用下的内力、位移计算，并应根据具体情况，对地震、温度变化、支座沉降及施工安装荷载等作用下的内力、位移进行计算。

对非抗震设计，荷载及荷载效应组合应按国家标准《建筑结构设计荷载规范》GBJ 9—87 进行计算，在截面及节点设计中，应按照荷载的基本组合确定内力设计值；在位移计算中应按照短期效应组合确定其挠度。

对抗震设计，荷载及荷载效应组合应按国家标准《建筑抗震设计规范》GBJ 11—89 确定内力设计值。

网架结构的内力和位移可按弹性阶段进行计算。

第 3.1.2 条 网架结构的外荷载按静力等效原则，将节点所辖区域内的荷载集中作用在该节点上。结构分析时可忽略节点刚度的影响，假定节点为铰接，杆件只承受轴向力。当杆件上作用有局部荷载时，应另考虑受弯的影响。

第 3.1.3 条 网架结构根据跨度大小、网架类型及工程情况可分别按下列规定选用不同方法进行内力、位移计算：

一、空间桁架位移法 适用于各种类型、各种支承条件的网架计算；

二、交叉梁系差分法 可用于跨度在 40m 以下的由平面桁架系组成的网架或正放四角锥网架的计算；

三、拟夹层板法 可用于跨度在 40m 以下的由平面桁架系或角锥体组成的网架计算，此法可考虑剪切变形和刚度变化的影响；

四、假想弯矩法 可用于斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网

架的估算。

第 3.1.4 条 网架结构的支承条件，可根据支承结构的刚度、支座节点的构造情况，分别假定为二向可侧移、一向可侧移、无侧移的铰接支座或弹性支承。

第二节 空间桁架位移法的计算原则

第 3.2.1 条 空间桁架位移法是以网架节点的两个线位移为未知量、所有杆件为承受轴向力的铰接杆系有限元法，并利用电子计算机进行内力和位移计算。

第 3.2.2 条 当网架结构和外荷载有 n 个对称面时，可利用对称条件只需分析 $1/2n$ 网架。在计算时，对称面内各杆件的截面面积应取原截面面积的一半， n 个对称面交线上的中心竖杆，其截面面积应取原截面面积的 $1/2n$ ；对称面内节点荷载亦应按相同原则取值。

第 3.2.3 条 在对称荷载作用下，对称面内网架节点的反对称位移应取为零。在计算时应在相应方向予以约束；与对称面相交的杆件，作为结构分析的处理方法可将该交点作为一个节点并在三个方向予以约束；交叉腹杆或人字腹杆的交点位于对称面时，亦应作为一个节点并在两个水平方向予以约束。在反对称荷载作用下，对称面内网架节点的对称位移应取为零。

第 3.2.4 条 网架杆件截面可先根据经验或参照已建工程或由简化计算方法估算确定，计算后应按内力重新设计调整截面，并进行重分析，重分析次数宜取 3~4 次。

第三节 简化计算法

第 3.3.1 条 由平面桁架系组成的网架结构和正放四角锥网架结构，经过惯性矩的折算，可简化为相应的交叉梁系，用差分法进行内力、位移计算。梁的折算惯性矩 I 可按下式计算：

$$I = \frac{A_t A_b}{A_t + A_b} h^2 \quad (3.3.1)$$

式中 A_t 、 A_b ——分别为网架上、下弦杆截面面积（截面面积不等时，在差分法计算中可分别取上、下弦杆截面面积的算术平均值）；

h ——网架高度。

第 3.3.2 条 由平面桁架系组成的网架，当采用交叉梁系差分法分析时，其网架弯矩和杆件内力可按下列公式计算（图 3.3.2）：

$$M_{A,x} = \frac{EI}{s^2} (2w_A - w_{A+1} - w_{A-1}) \quad (3.3.2-1)$$

$$N_t = -\frac{M_{A+1,x}}{h} \quad (3.3.2-2)$$

$$N_b = \frac{M_{A,x}}{h} \quad (3.3.2-3)$$

$$N_c = \frac{M_{A+1,x} - M_{A,x}}{s \cdot \sin\varphi} \quad (3.3.2-4)$$

式中 w ——由荷载设计值引起的竖向挠度；

h ——网架高度；

s ——上、下弦杆长度；

φ ——斜腹杆与下弦平面夹角。

N_v 由上弦节点（或下弦节点）的竖向平衡条件确定。

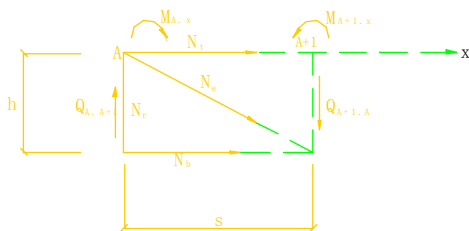


图 3.3.2 平面桁架系网架的弯矩与杆件内力

第 3.3.3 条 由平面桁架系或角锥体组成的网架结构，可简化为正交异性或各向同性的平板按拟夹层板法进行内力、位移计算。

第 3.3.4 条 对于两向正交正放、正放四角锥、正放抽空四角锥等三种网架，当平面形状为矩形、周边简支时，拟夹层板法的弯矩和挠度可按下列公式计算：

$$M_x = \frac{1}{10} (1.2G_k + 1.4Q_k) L_1^2 \rho_{mx} \quad (3.3.4-1)$$

$$M_y = \frac{1}{10} (1.2G_k + 1.4Q_k) L_1^2 \rho_{my} \quad (3.3.4-2)$$

$$w = \frac{1}{100D} (1.0G_k + 1.0Q_k) L_1^4 \rho_w \quad (3.3.4-3)$$

注：1. 当网架用于楼层且活荷载标准值不小于 4kN/m^2 时，公式 (3.3.4-1) 及 (3.3.4-2) 中 Q_k 的系数应取 1.3。

2. 当网架上作用有二个以上可变荷载时，其荷载效应组合应按国家标准《建筑结构荷载规范》GBJ9—87 确定。

式中 w ——荷载的短期效应组合下的挠度；

G_k ——网架的永久荷载标准值 (kN/m^2)；

Q_k ——屋面或楼面的活荷载标准值 (kN/m^2)；

L_1 ——网架长向跨度；

D ——网架的折算抗弯刚度，可按本规程附录二确定；

ρ_{mx} 、 ρ_{my} 、 ρ_w ——无量纲弯矩系数、挠度系数，可按本规程附录三查取。

将拟夹层板弯矩换算成网架杆件内力的一般计算公式，以及拟夹层板的折算抗弯刚度等物理常数可按本规程附录二附表 2.1～2.3 确定。当上弦、下弦、斜杆、竖杆等各类杆件截面面积不等时，可分别取其截面面积的算术平均值。

第四节 地震、温度作用下的内力计算原则

第 3.4.1 条 在抗震设防烈度为 6 度或 7 度的地区，网架屋盖结构可不进行竖向抗震验算；在抗震设防烈度为 8 度或 9 度的地区，网架屋盖结构应进行竖向抗震验算。

对于周边支承网架屋盖以及多点支承和周边支承相结合的网架屋盖，竖向地震作用标准值可按下式确定：

$$F_{Evk1}=\pm \Psi_v \cdot G_i \qquad (3.4.1)$$

式中 F_{Evk1} ——作用在网架第*i*节点上竖向地震作用标准值；
 G_i ——网架第*i*节点的重力荷载代表值，其中恒荷载取100%；雪荷载及屋面积灰荷载取50%；不考虑屋面活荷载；
 Ψ_v ——竖向地震作用系数，按表3.4.1取值。

竖向地震作用系数 表 3.4.1

设 防 烈 度	场 地 类 别		
	I	II	III~IV
8	—	0.08	0.10
9	0.15	0.15	0.20

注：场地类别应按国家标准《建筑抗震设计规范》GBJ11—89确定。

对于周边支承的网架，竖向地震作用效应可按本规程附录四计算。

对于悬挑长度较大的网架屋盖结构以及用于楼层的网架结构，当设防烈度为8度或9度时，其竖向地震作用标准值可分别取该结构重力荷载代表值的10%或20%。计算重力荷载代表值时，对一般民用建筑可取楼层活荷载的50%。

对于平面复杂或重要的大跨度网架结构可采用振型分解反应谱法或时程分析法作专门的竖向抗震分析和验算。

第 3.4.2 条 在抗震设防烈度为7度的地区，可不进行网架结构水平抗震验算。在抗震设防烈度为8度的地区，对于周边支承的中小跨度网架可不进行水平抗震验算；在抗震设防烈度为9度的地震区，对各种网架结构均应进行水平抗震验算。水平地震作用下网架的内力，位移可采用空间桁架位移法计算。

网架的支承结构应按有关规范的相应规定进行抗震验算。

第 3.4.3 条 网架结构如符合下列条件之一者，可不考虑由于温度变化而引起的内力：

一、支座节点的构造允许网架侧移时，其侧移值应等于或大于式 (3. 4. 4—1) 的计算值；

二、当周边支承的网架、且网架验算方向跨度小于 40m 时，支承结构应为独立柱或砖壁柱；

三、在单位力作用下，柱顶位移大于或等于下式的计算值：

$$u = \frac{L}{2\xi EA_m} \left(\frac{E\alpha \Delta t}{0.038f} - 1 \right) \quad (3. 4. 4-1)$$

如需考虑温度变化而引起的网架内力，可采用空间桁架位移法或其他近似方法计算。

当网架支座节点构造沿边界法向不能相对位移时，由温度变化而引起的柱顶水平力可按下列公式计算：

$$H_c = \frac{\alpha \Delta t L}{\frac{L}{\xi EA_m} + \frac{2}{K_c}} \quad (3. 4. 4-2)$$

$$K_c = \frac{3E_c I_c}{H_c^3} \quad (3. 4. 4-3)$$

式中 K_c ——悬臂柱的水平刚度；

E_c ——柱子材料弹性模量；

I_c ——柱子截面惯性矩，当为框架柱时取等代柱的折算截面惯性矩；

H_c ——柱子高度；

α ——网架材料的线胀系数；

E ——网架材料的弹性模量；

f ——钢材的强度设计值；

L ——网架在验算方向的跨度；

A_m ——支承（上承或下承）平面弦杆截面积的算术平均值；

ξ ——系数，支承平面弦杆为正交正放时 $\xi=1.0$ ，正交斜放时 $\xi=\sqrt{2}$ ，三向时 $\xi=2$ ；

Δt ——温度差。

第五节 组合网架结构的计算原则

第 3.5.1 条 组合网架结构可按有限元法进行内力位移计算。分析时应将组合网架的带肋平板离散成能承受轴力、面力和弯矩的梁元和板壳元，将腹杆和下弦作为承受轴力的杆元，并应考虑两种不同材料的材性。

第 3.5.2 条 组合网架结构也可采用空间桁架位移法作简化计算。分析时将组合网架的带肋平板等代为仅能承受轴力的上弦，并与腹杆和下弦构成两种不同材料的等代网架，按空间桁架位移法进行内力、位移计算。等代上弦截面及带肋平板中内力可按本规程附录五确定。

第四章 杆件和节点的设计与构造

第一节 杆 件

第 4.1.1 条 网架杆件可采用普通型钢和薄壁型钢。管材可采用高频电焊钢管或无缝钢管；当有条件时应采用薄壁管形截面。杆件的钢材应按国家标准《钢结构设计规范》GBJ 17—88 的规定采用。

网架杆件的截面应根据承载力和稳定性的计算和验算确定。

第 4.1.2 条 确定网架杆件的长细比时，其计算长度 l_0 应按表 4.1.2 采用。

网架杆件计算长度 l_0			表 4.1.2
杆 件	节 点		
	螺 栓 球	焊接空心球	板 节 点
弦杆及支座腹杆	l	$0.9l$	l
腹 杆	l	$0.8l$	$0.8l$

注： l —为杆件几何长度（节点中心间距离）。

第 4.1.3 条 网架杆件的长细比不宜超过下列数值：

- 一、受压杆件180
- 二、受拉杆件：
1. 一般杆件400
2. 支座附近处杆件300
3. 直接承受动力荷载杆件250

第 4.1.4 条 杆件截面的最小尺寸应根据网架跨度及网格大小确定，普通型钢不宜小于 $\angle 50 \times 3$ ，钢管不宜小于 $\varnothing 48 \times 2$ 。

第 4.1.5 条 在构造设计时,宜避免难于检查、清刷、油漆以及积留湿气或灰尘的死角或凹槽。对管形截面,应将两端封闭。

第二节 焊接钢板节点

第 4.2.1 条 焊接钢板节点可由十字节点板和盖板组成,适用于连接型钢杆件。

十字节点板宜由二块带企口的钢板对插焊成,也可由三块钢板焊成(图 4.2.1a、b)。小跨度网架的受拉节点,可不设置盖板。

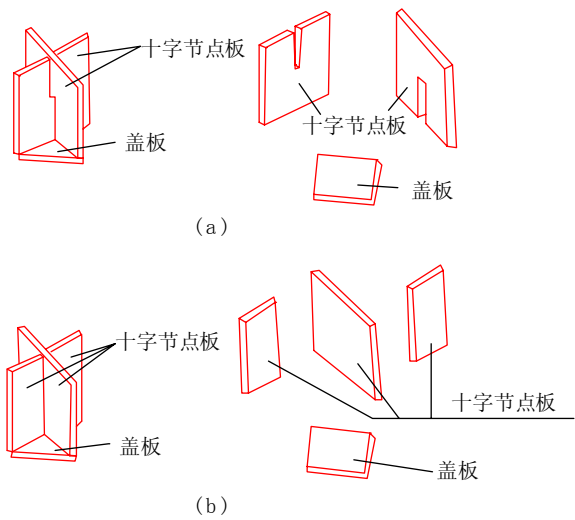


图 4.2.1 焊接钢板节点

十字节点板与盖板所用钢材应与网架杆件钢材一致。

第 4.2.2 条 焊接钢板节点可用于两向网架,也可用于由四角锥体组成的网架。常用焊接钢板节点的构造形式可按本规程附录六选用。

第 4.2.3 条 焊接钢板节点的构造应符合下列要求：

一、杆件重心线在节点处宜交于一点，否则应考虑其偏心影响；

二、杆件与节点连接焊缝的分布，应使焊缝截面的重心与杆件重心相重合，否则应考虑其偏心影响；

三、便于制作和拼装。

第 4.2.4 条 网架弦杆应与盖板和十字节点板共同连接，当网架跨度较小时，弦杆也可直接与十字节点板连接。

第 4.2.5 条 节点板厚度可根据网架最大杆件内力确定，并应较连接杆件的厚度大 **2mm**，但不得小于 **6mm**。节点板的平面尺寸应适当考虑制作和装配的误差。

第 4.2.6 条 当网架杆件与节点板间采用高强度螺栓或角焊缝连接时，连接计算应根据连接杆件内力确定，且宜减少节点类型。当角焊缝强度不足时，在施工质量确有保证的情况下，可采用槽焊与角焊缝相结合并以角焊缝为主的连接方案（图 4.2.6），槽焊强度应由试验确定。

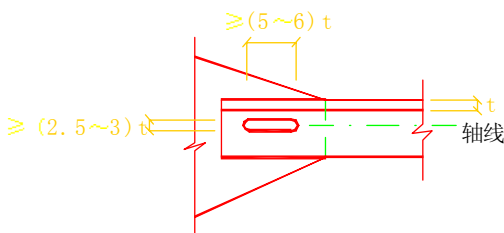


图 4.2.6 槽焊

第 4.2.7 条 十字节点板的竖向焊缝应具有足够的承载力，并宜采用 **V** 形或 **K** 形坡口的对接焊缝。

第 4.2.8 条 焊接钢板节点上，弦杆与腹杆、腹杆与腹杆之间以及弦杆端部与节点板中心线之间的间隙均不宜小于 **20mm**（图 4.2.8）。

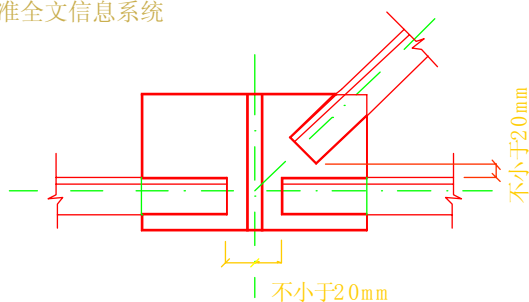


图 4.2.8 十字节点板与杆件的连接构造

第三节 焊接空心球节点

第 4.3.1 条 由两个半球焊接而成的空心球，可分为不加肋（图 4.3.1—1）和加肋（图 4.3.1—2）两种，适用于连接钢管杆件。

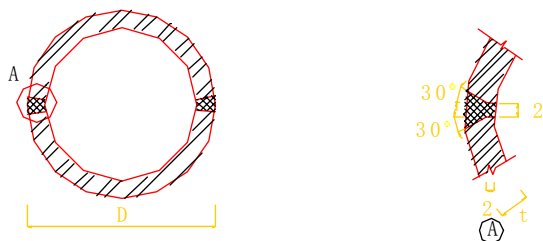


图 4.3.1—1 不加肋的空心球

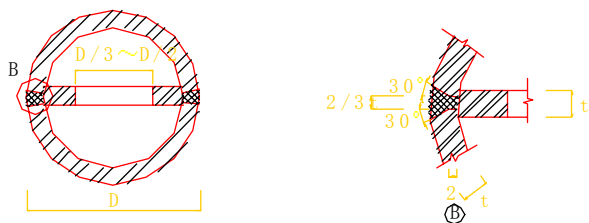


图 4.3.1—2 加肋的空心球

空心球的钢材宜采用国家标准《碳素结构钢》GB700—88 规定的 3 号钢或国家标准《低合金结构钢技术条件》GB1591—88 规定的 16Mn 钢。产品质量应符合行业标准《钢网架焊接球节点》JGJ75.2—91 的规定。

加肋空心球的肋板可用平台或凸台，采用凸台时，其高度不得大于 1mm。

第 4.3.2 条 当空心球直径为 120~500mm 时，其受压、受拉承载力设计值可分别按下列公式计算：

一、受压空心球

$$N_c \leq \eta_c \left[400td - 13.3 \frac{t^2 d^2}{D} \right] \quad (4.3.2-1)$$

式中 N_c ——受压空心球的轴向压力设计值 (N)；

D ——空心球外径 (mm)；

t ——空心球壁厚 (mm)；

d ——钢管外径 (mm)；

η_c ——受压空心球加肋承载力提高系数，不加肋 $\eta_c = 1.0$ ，
加肋 $\eta_c = 1.4$ 。

二、受拉空心球

$$N_t \leq 0.55 \eta_t t d \pi f \quad (4.3.2-2)$$

式中 N_t ——受拉空心球的轴向拉力设计值 (N)；

t ——空心球壁厚 (mm)；

d ——钢管外径 (mm)；

f ——钢材强度设计值 (N/mm²)；

η_t ——受拉空心球加肋承载力提高系数，不加肋 $\eta_t = 1.0$ ，
加肋 $\eta_t = 1.1$ 。

第 4.3.3 条 空心球外径与壁厚的比值可按设计要求在 25~45 范围内选用；空心球壁厚与钢管最大壁厚的比值宜选用 1.2~2.0；空心球壁厚不宜小于 4mm。

第 4.3.4 条 在确定空心球外径时，球面上网架相连接杆件之间的缝隙 a 不宜小于 10mm (图 4.3.4)。为了保证缝隙 a ，

空心球直径也可初步按下式估算：

$$D = (d_1 + 2a + d_2) / \theta \quad (4.3.4)$$

式中 θ ——汇集于球节点任意两钢管杆件间的夹角(rad)；

d_1 、 d_2 ——组成 θ 角的钢管外径(mm)。

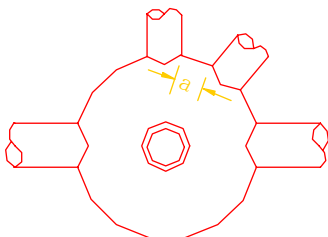


图 4.3.4 空心球节点




图 4.3.5 加套管连接

第 4.3.5 条 钢管杆件与空心球连接，钢管应开坡口。在钢管与空心球之间应留有一定缝隙予以焊透，以实现焊缝与钢管等强，否则应按角焊缝计算。为保证焊缝质量，钢管端头可加套管与空心球焊接（图 4.3.5）。

角焊缝的焊脚尺寸应符合下列要求：

1. 当 $t \leq 4\text{mm}$ 时， $h_f \leq 1.5t$ ；

2. 当 $t > 4\text{mm}$ 时， $h_f \leq 1.2t$ ；

t 为钢管壁厚， h_f 为焊角尺寸。

第 4.3.6 条 当空心球外径不小于 300mm，且杆件内力较大需要提高承载力时，球内可加环肋，其厚度不应小于球壁厚度。内力较大的杆件应位于肋板平面内。

第四节 螺栓球节点

第 4.4.1 条 螺栓球节点应由螺栓、钢球、销子（或螺钉）、套筒和锥头或封板等零件组成（图 4.4.1），适用于连接钢管杆件。

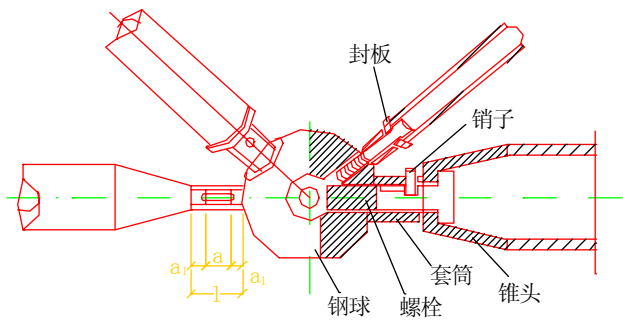


图 4.4.1 螺栓球切点

第 4.4.2 条 螺栓球节点的钢管、封板、锥头和套筒宜采用国家标准《碳素结构钢》GB700—88 规定的 3 号钢或国家标准《低合金结构钢技术条件》GB1591—88 规定的 16Mn 钢，钢球宜采用国家标准《优质碳素结构钢钢号及一般技术条件》GB699—88 规定的 45 号钢，螺栓、销子或螺钉宜采用国家标准《合金结构钢技术条件》GB3077—88 规定的 40Cr 钢，40B 钢或 20MnTiB 钢等。8.8s 的螺栓可采用 45 号钢。产品质量应符合行业标准《钢网架螺栓球节点》JGJ75.1—91 的规定。

第 4.4.3 条 钢球的直径可按下式确定（图 4.4.3）：

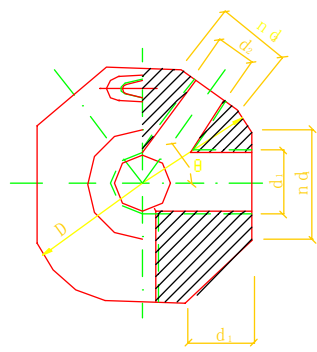


图 4.4.3 螺栓球

$$D \geq \sqrt{\left[\frac{d_2}{\sin \theta} + d_1 \operatorname{ctg} \theta + 2\xi d_1 \right]^2 + \eta^2 d_1^2} \quad (4.4.3-1)$$

为满足套筒接触面的要求尚应按下式核算：

$$D \geq \sqrt{\left[\frac{\eta d_2}{\sin \theta} + \eta d_1 \operatorname{ctg} \theta \right]^2 + \eta^2 d_1^2} \quad (4.4.3-2)$$

式中

D ——钢球直径 (mm)；

θ ——两个螺栓之间的最小夹角 (rad)；

d_1 、 d_2 ——螺栓直径 (mm)， $d_1 > d_2$ ；

ξ ——螺栓伸进钢球长度与螺栓直径的比值；

η ——套筒外接圆直径与螺栓直径的比值。

ξ 和 η 值应分别根据螺栓承受拉力和压力设计值确定，其值可取 $\xi=1.1$ ， $\eta=1.8$ 。

钢球直径应取两式计算结果中的较大者。

第 4.4.4 条 高强度螺栓应采用国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB1228—91 规定的性能等级 8.8s 或 10.9s，并符合国家标准《普通螺栓基本尺寸》GB196—81 粗牙普通螺纹的规定。

每个高强度螺栓的受拉承载力设计值应按下式计算：

$$N_t^b \leq \psi A_{eff} f_t^b \quad (4.4.4)$$

式中

N_t^b ——高强度螺栓的拉力设计值 (N)；

ψ ——螺栓直径对承载力影响系数当螺栓直径小于 30mm 时， $\psi=1.0$ ；当螺栓直径大于等于 30mm 时， $\psi=0.93$ ；

f_t^b ——高强度螺栓经热处理后的抗拉强度设计值；对 40Cr 钢，40B 钢与 20MnTiB 钢，取为 430N/mm²，对 45 号钢，取为 365N/mm²；

A_{eff} ——高强度螺栓的有效截面面积 (mm²)，可按表 4.4.4 选取。当螺栓上钻有销孔或键槽时， A_{eff} 应取螺纹处或销孔键槽处二者中的较小值。

第 4.4.5 条 受压杆件的连接螺栓，可按其内力所求得的

螺栓直径适当减小，但必须保证套筒具有足够的抗压强度，套筒应按承压进行计算，并验算其开槽处和端部有效截面的承压力。

常用螺栓在螺纹处的有效截面面积 表 4.4.4

d (mm)	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27
A _{eff} (mm ²)	84.3	115	157	192	245	303	353	459

d (mm)	M30	M33	M36	M39	M42	M45
A _{eff} (mm ²)	561	694	817	976	1121	1306

d (mm)	M48	M52	M56	M60
A _{eff} (mm ²)	1473	1758	2030	2362

第 4.4.6 条 套筒外形尺寸应符合搬手开口尺寸系列，端部要保持平整，内孔径可比螺栓直径大 1mm。

套筒端部到开槽端部距离应使该处有效截面抗剪力不低于销钉（或螺钉）抗剪力，且不应小于 1.5 倍开槽的宽度。

套筒长度（mm）可按下式计算：

$$l=a+2a_1 \tag{4.4.6-1}$$

$$a=\xi d_0-a_2+d_s+4mm \tag{4.4.6-2}$$

式中 d_s ——销子直径（mm）；
 a_1 ——套筒端部到滑槽端部距离（mm）；
 ξd_0 ——螺栓伸入钢球的长度（mm）；
 a_2 ——螺栓露出套筒长度，可预留 4~5mm，但不应少于 2 个丝扣。

第 4.4.7 条 杆件可采用锥头（图 4.4.7-a）或封板（图 4.4.7-b）连接，其连接焊缝以及锥头的任何截面应与连接的钢管等强，其焊缝宽度**b**可根据连接钢管壁厚取 2~5mm，封板厚

度应按实际受力大小计算决定,当钢管壁厚小于**4mm**时,其封板厚度不宜小于钢管外径的**1/5**。

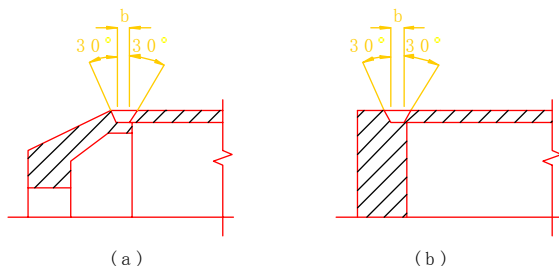


图 4.4.7 杆件端部连接焊缝

(a) 锥头与钢管连接; (b) 封板与钢管连接

第 4.4.8 条 销子或螺钉宜采用高强度钢材,其直径可取螺栓直径的**0.16~0.18**倍,不宜小于**3mm**。螺钉直径可采用**6~8mm**。

第五节 支 座 节 点

第 4.5.1 条 支座节点应采用传力可靠、连接简单的构造形式,并应符合计算假定。

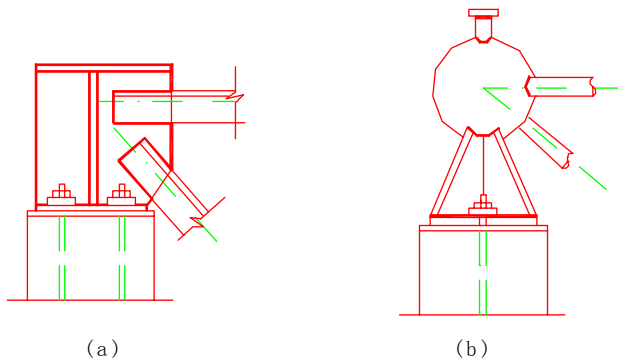


图 4.5.2—1 平板压力或拉力支座

(a) 角钢杆件; (b) 钢管杆件

第 4.5.2 条 常用压力支座节点可按下列几种构造形式选用：

- 一、平板压力支座（图 4.5.2—1），适用于较小跨度网架；
- 二、单面弧形压力支座节点（图 4.5.2—2），适用于中小跨度网架；

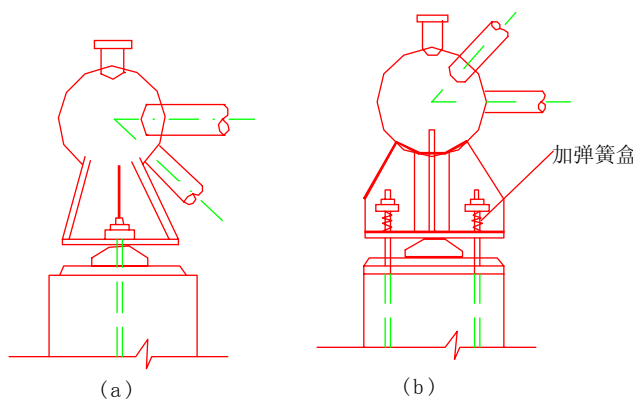


图 4.5.2—2 单面弧形压力支座

(a) 二个螺栓连接；(b) 四个螺栓连接

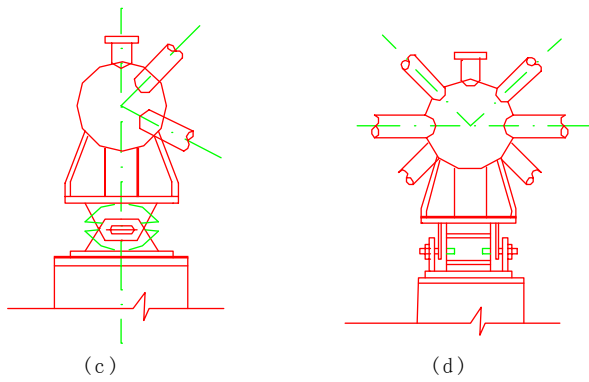


图 4.5.2—3 双面弧形压力支座

(a) 侧视图；(b) 正视图

三、双面弧形压力支座节点(图 4.5.2—3), 适用于大跨度网架;

四、球铰压力支座节点(图 4.5.2—4), 适用于多支点的大跨度网架;

五、板式橡胶支座节点(图4.5.2—5), 适用于大中跨度网架。

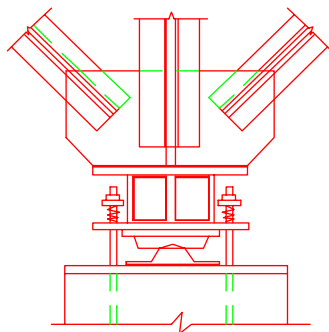


图 4.5.2—4 球铰压力支座

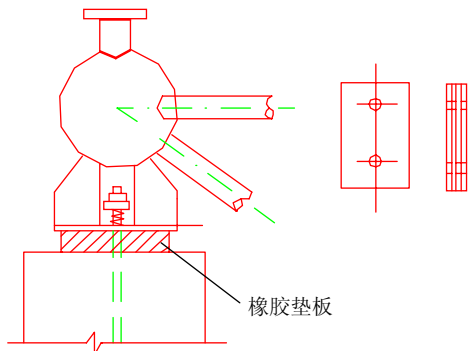


图 4.5.2—5 板式橡胶支座

第 4.5.3 条 常用拉力支座节点可按下列构造形式选用:

一、平板拉力支座节点(图4.5.2—1), 适用于较小跨度网架;

二、单面弧形拉力支座节点(图4.6.3), 适用于中小跨度

网架。

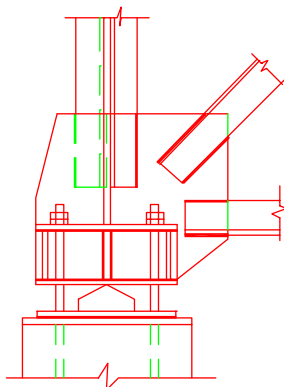


图 4.5.3 单面弧形拉力支座

第 4.5.4 条 弧形支座板的材料宜用铸钢，单面弧形支座板可用厚钢板加工而成。板式橡胶支座垫块可采用由多层橡胶与薄钢板制成的橡胶垫板，其材料性能及计算构造要求可按本规程附录八确定。

第六节 组合网架结构的节点构造

第 4.6.1 条 组合网架结构的上弦节点构造应符合下列要求：

- 一、必须保证钢筋混凝土带肋平板与网架的腹杆、下弦杆能共同工作；
- 二、腹杆的轴线与作为上弦的带肋板有效截面的中轴线在节点处应交于一点；
- 三、支承钢筋混凝土带肋板的节点板应有效地传递水平剪力。

第 4.6.2 条 钢筋混凝土带肋板与腹杆连接的节点构造可按本规程附录七采用。

第五章 制作与安装

第一节 一般规定

第 5.1.1 条 钢材材质必须符合设计要求，如无出厂合格证或有怀疑时，必须按现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》**GBJ205** 的规定进行机械性能试验和化学分析，经证明符合标准和设计要求后方可使用。混凝土质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》**GBJ 204** 的要求。

第 5.1.2 条 网架的制作与安装，应符合《网架结构工程质量检验评定标准》**JGJ 78—91** 并编制施工组织设计，在施工中必须认真执行。

第 5.1.3 条 网架制作安装、验收及土建施工放线使用的所有钢尺必须标准统一、丈量的拉力要一致。当跨度较大时，应按气温情况考虑温度修正。

第 5.1.4 条 焊接工作宜在工厂或预制拼装场内进行，以减少高空或现场工作量。

现场的钢管焊接应由四级以上技工进行，并经过焊接球节点与钢管连接的全位置焊接工艺考核合格方可参加施工。

当采用焊接钢板节点时，应选择合理的工艺顺序，以减少焊接变形及焊接应力。

第 5.1.5 条 网架的安装方法，应根据网架受力和构造特点，在满足质量、安全、进度和经济效果的要求下，结合当地的施工技术条件综合确定。

网架的安装方法及适用范围如下：

一、高空散装法 适用于螺栓连接节点的各种类型网架，并宜采用少支架的悬挑施工方法；

二、分条或分块安装法 适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架，如两向正交、正放四角锥、正放抽空四角锥等网架。分条或分块的大小应根据起重能力而定；

三、高空滑移法 适用于正放四角锥、正放抽空四角锥、两向正交正放等网架。滑移时滑移单元应保证成为几何不变体系；

四、整体吊装法 适用于各种类型的网架，吊装时可在高空平移或旋转就位；

五、整体提升法 适用于周边支承及多点支承网架，可用升板机、液压千斤顶等小型机具进行施工；

六、整体顶升法 适用于支点较少的多点支承网架。

第 5.1.6 条 采用吊装或提升、顶升的安装方法时，其吊点的位置和数量的选择，应考虑下列因素：

- 一、宜与网架结构使用时的受力状况相接近；
- 二、吊点的最大反力不应大于起重设备的负荷能力；
- 三、各起重设备的负荷宜接近。

第 5.1.7 条 安装方法选定后，应分别对网架施工阶段的吊点反力、挠度、杆件内力、提升或顶升时支承柱的稳定性和风载下网架的水平推力等项进行验算，必要时应采取加固措施。

施工荷载应包括施工阶段的结构自重及各种施工活荷载。安装阶段的动力系数：当采用提升法或顶升法施工时，可取 **1.1**；当采用拔杆吊装时，可取 **1.2**；当采用履带式或汽车式起重机吊装时，可取 **1.3**。

第 5.1.8 条 无论采用何种施工方法，在正式施工前均应进行试拼及试安装，当确有把握时方可进行正式施工。

第 5.1.9 条 在网架结构施工时，必须认真清除钢材表面的氧化皮和锈蚀等污染物，并及时采取防腐蚀措施。

不密封的钢管内部必须刷防锈漆，或采用其他防锈措施。焊缝应在清除焊渣后涂刷防锈漆。

不得以考虑锈蚀而在设计施工中任意加大钢材截面或厚度。

第二节 制作与拼装要求

第 5.2.1 条 网架结构应在专门的胎具上制作，以保证杆件和节点的精度和互换性。

第 5.2.2 条 网架结构制作与拼装中的对接焊缝应符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》**GBJ 205** 规定的二级质量检验标准的要求，其他焊缝按三级质量检验标准的要求。

第 5.2.3 条 焊接钢板节点的节点板宜用砂轮切割机下料。节点板长度尺寸允许偏差为 $\pm 2\text{mm}$ ，厚度允许偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$ ，角度允许偏差为 $\pm 20'$ ，可用角尺或样板检查，其接触面应密合。

焊接球节点的半圆球，宜用机床坡口。焊接后的成品球表面应光滑平整，不应有局部凸起或折皱。

焊接球直径的允许偏差：当球直径小于等于 300mm 时，为 $\pm 1.5\text{mm}$ ；直径大于 300mm 时，为 $\pm 2.5\text{mm}$ ；圆度：当直径小于等于 300mm 时，不应大于 1.5mm ；当直径大于 300mm 时，不应大于 2.5mm ；设计壁厚减薄量不应大于 13% ，且不得超过 1.5mm ；对口错边量允许偏差不应大于 1mm 。

螺栓球节点不得有裂纹。螺纹应按 6H 级精度加工，并符合国家标准《普通螺纹公差与配合》**GB 197—81** 的规定。球中心至螺孔端面距离偏差为 $\pm 0.20\text{mm}$ ，螺栓球螺孔角度允许偏差为 $\pm 30'$ 。

第 5.2.4 条 焊接节点的钢管杆件宜用机床下料。杆件长度应预加焊接收缩量，其值可通过试验确定。

杆件制作长度的允许偏差应符合下列规定：

- 一、螺栓球节点的钢管杆件为 $\pm 1\text{mm}$ ；
- 二、焊接球节点的钢管杆件为 $\pm 1\text{mm}$ ；
- 三、焊接钢板节点的型钢杆件为 $\pm 2\text{mm}$ 。

第 5.2.5 条 网架应在专门的拼装模架上进行小拼，以保证小拼单元的形状及尺寸的准确性。